



广西桂科院新能源科技有限公司

诚信

高效

专业

# 慧节能系统安装、调试、 节电率测试方案

2026年03月



微信公众号：桂科院绿色科技


联系电话：13288655678

公司网站：www.gkyxny.com



# 慧节能系统安装、调试流程


## 慧节能系统安装流程

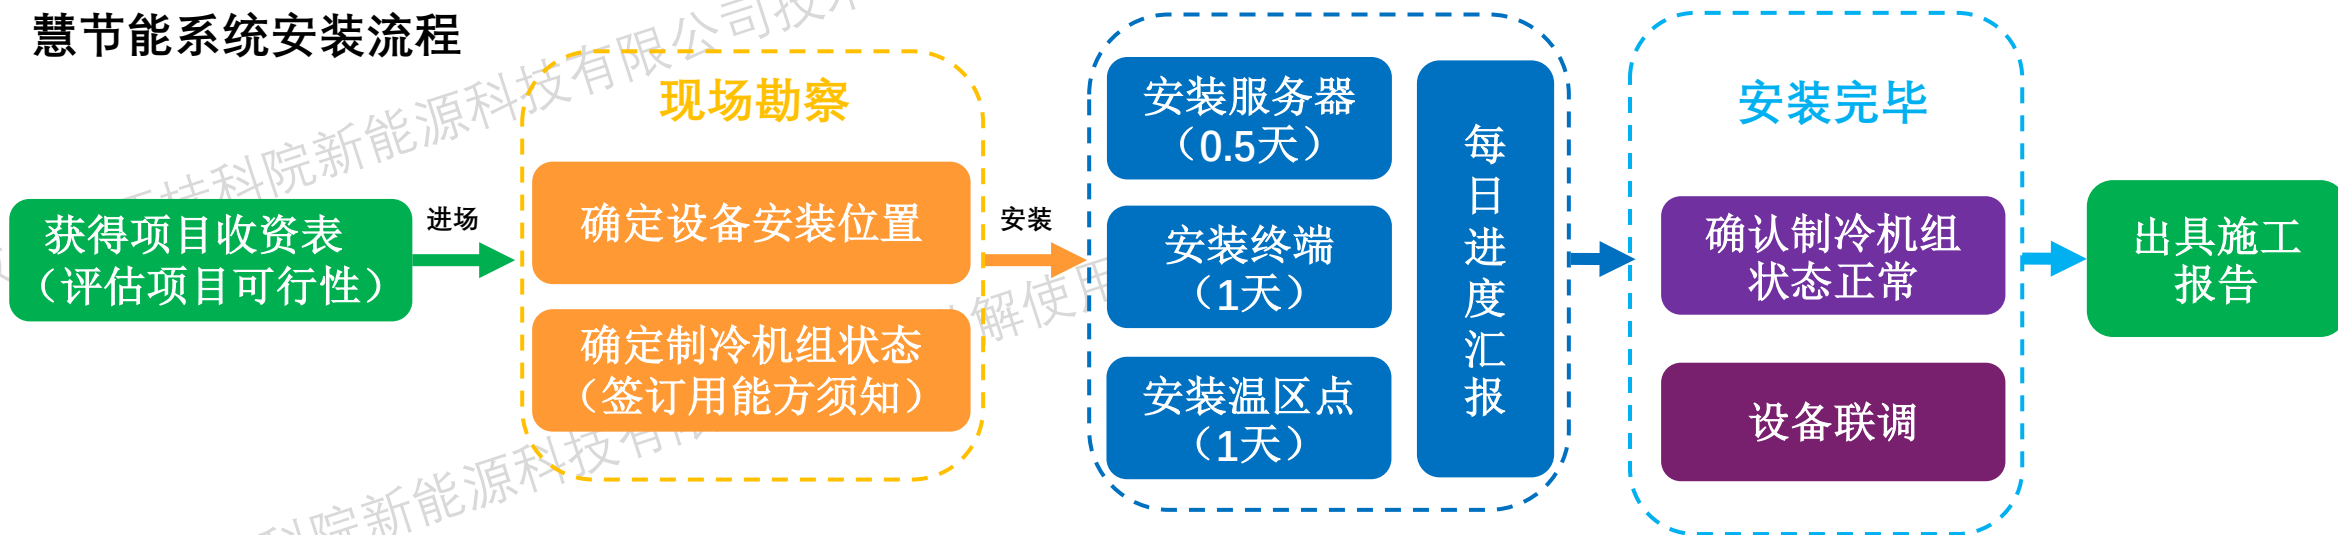

## 慧节能系统节能测试流程



# 慧节能系统验证节电率方法

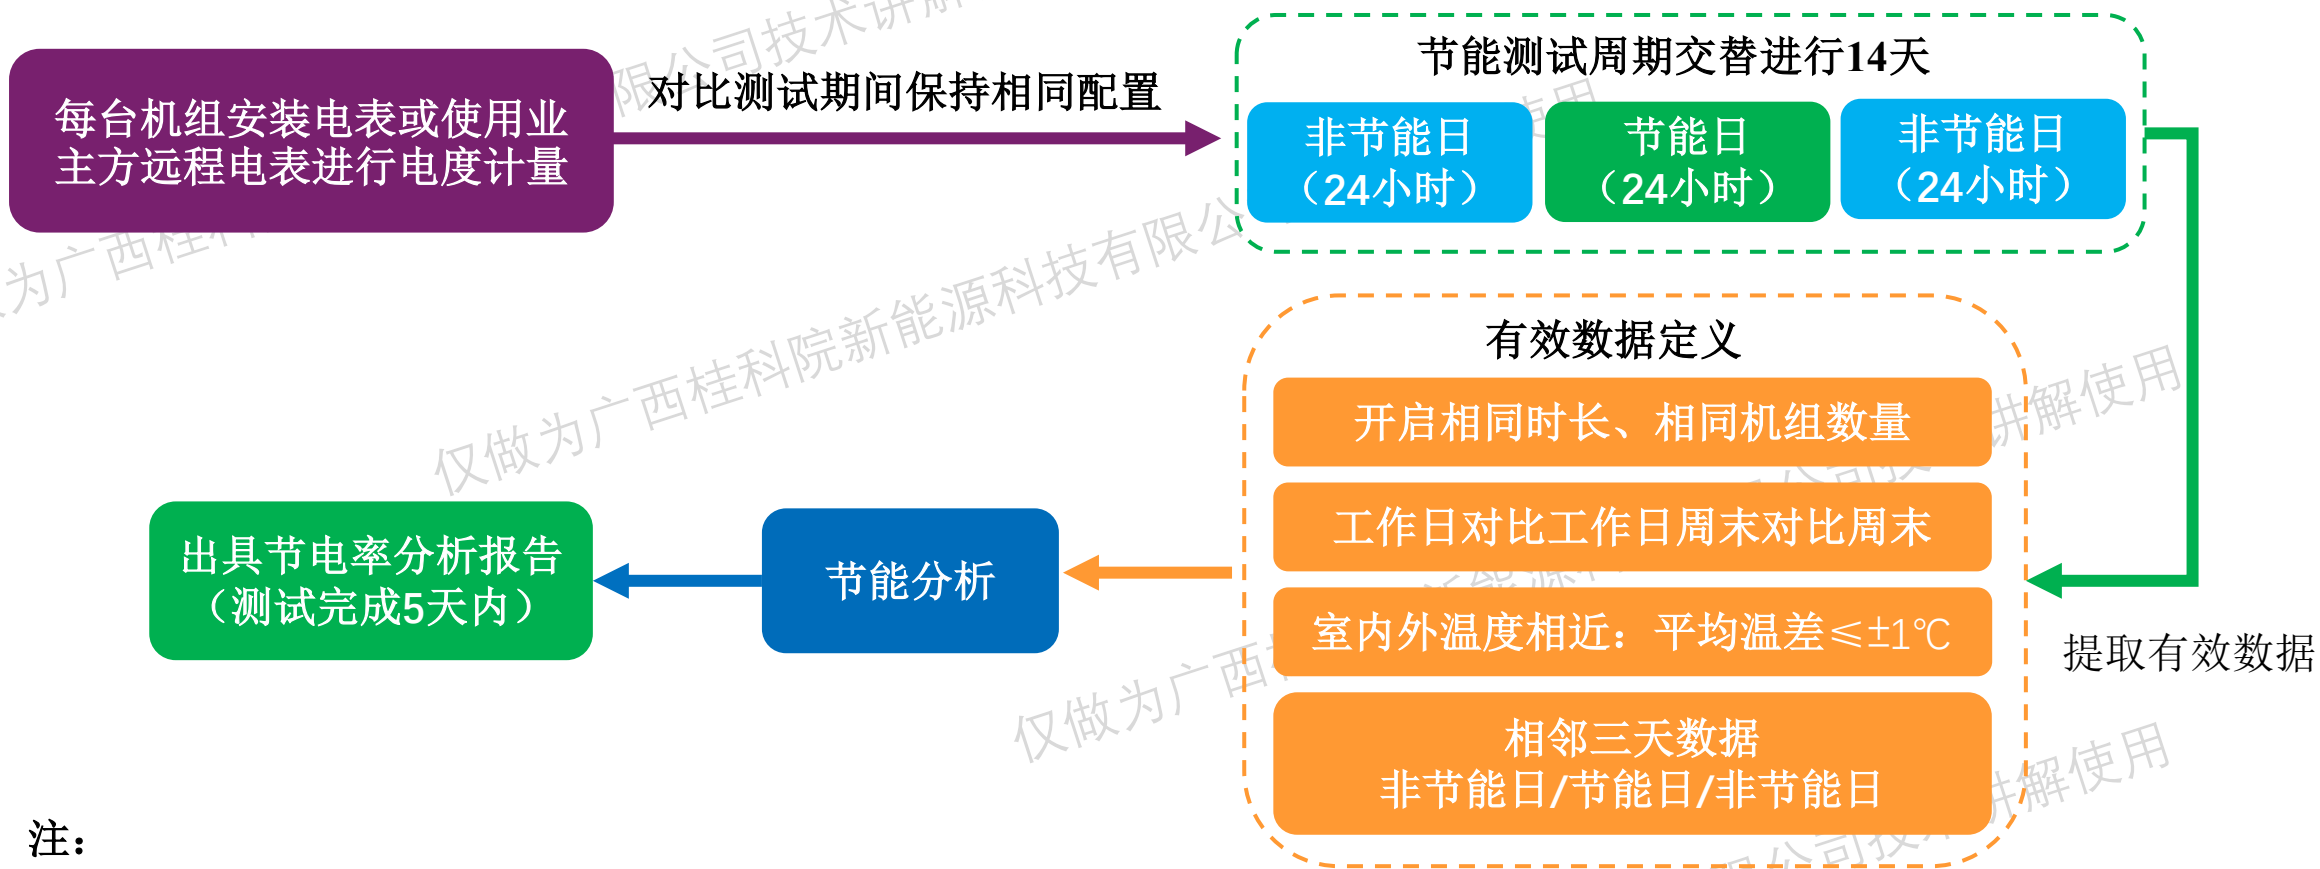

注：

- ◆平均节电率对比时发生偏离值较大适用节能导则附录A. 2中特殊情况算例中去尾法剔除偏离值数据，以降低各节能单元间强关联引起的节电率误差；
- ◆节能评估适用标准：T/ACCEN 023-2024《中央空气调节节能效果评价导则》
- ◆各项指标优于国标GB\_T 31349《节能量测量和验证技术要求中央空调系统》